



РЪКОВОДСТВО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ НА УММ ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БНЕБ ЕАД

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, чрез Платформата за прозрачност, дава възможност на пазарните участници да изпълняват задълженията си за оповестяване на вътрешна информация съгласно чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия във връзка с чл. 10, параграф 1 от Регламент за изпълнение № 1348/2014 за разкриване на вътрешна информация на интернет страница на доставчик на услуги – платформа за разкриване на вътрешна информация.

Предоставената възможност улеснява изпълнението на задължението на пазарните участници да публикуват вътрешна информация, увеличава прозрачността и улеснява ценообразуването. Също така, позволява на участниците да вземат рационални търговски решения за това кога и къде да търгуват, но и представлява практичен инструмент за прозрачност, който улеснява наблюдението на събитията, свързани с търговия на вътрешна информация.

Чрез тази платформа БНЕБ ЕАД предоставя на участниците следните възможности:

1. Публикуване на вътрешна информация;
2. Разпространение на вътрешна информация чрез уеб съобщения;
3. Съхранение на публикуваната вътрешна информация.

Достъпът до гореспоменатата платформа е отворен за всички пазарни участници на електроенергийния пазар.

Общи условия

Всички полета, отбелязани със знак звездичка *, са задължителни за попълване.


Времето, използвано в сектора за публикуване на нови съобщения „Табло“, е в съответствие с Източно-европейско време (EET).

Времето, използвано в сектора за общодостъпен преглед на съобщенията „**УММ таблица**“, е в съответствие с Универсалното координирано време (UTC).

1. Вход в платформата

Стартирайте платформата за прозрачност UMM на БНЕБ ЕАД, като въведете URL адреса: <https://ibex.bg/umm/login>, в лентата за адреси на брауъра.

На екрана се появяват полета за въвеждане на: Потребителско име и Парола.

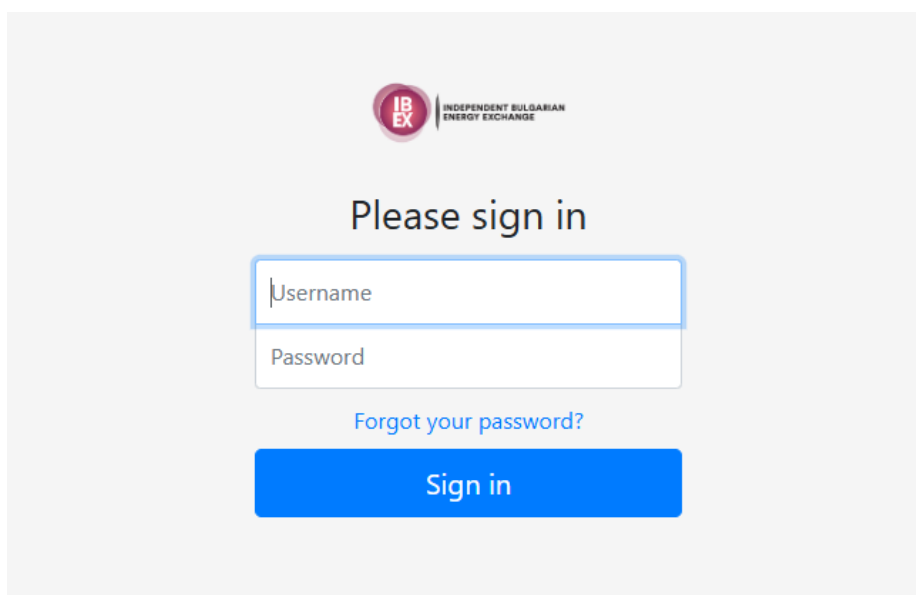

The image shows a login form for the UMM platform. At the top, there is the IBEX logo and the text 'INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE'. Below this, the text 'Please sign in' is displayed. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the 'Password' field, there is a link that says 'Forgot your password?'. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Sign in'.

Въведете потребителското си име и парола, за да идентифицирате своите права на достъп, и натиснете бутона **Sign in**.

При успешно влизане в платформата, най-отгоре на екрана ще се появи лента със следните полета:

Табло – секция за въвеждане/редактиране на ново съобщение.


УММ таблица – секция за визуализация и филтриране на съобщенията по зададени критерии.

УММ информация – в тази секция се намират документи, свързани с регистрацията и използването на платформата (Заявление за достъп и ползване на услуги за публикуване на вътрешна информация на платформа

за разкриване на вътрешна информация, Договор за предоставяне на услуги за публикуване на вътрешна информация на платформа за разкриване на вътрешна информация, Ръководство за публикуване на вътрешна информация на UMM платформата за прозрачност на БНЕБ ЕАД).

Платформата за вътрешна информация е двуезична – български и английски вариант.

Смяната на езика става от иконата  намираща се в горния десен ъгъл.

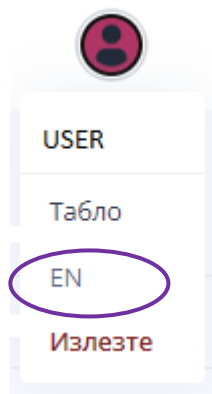

2. Създаване на ново съобщение

Само компании, регистрирани на **UMM** платформата на БНЕБ ЕАД, имат право да създават и публикуват нови съобщения, както и да актуализират вече публикувани такива.


Добавянето на ново UMM съобщение става от секция „**Табло**“.

В зависимост от това каква информация ще бъде публикувана, съществуват две възможности за създаване на ново съобщение:

- Съобщение, свързано с неразполагаемост, прекъсване или друга неналичност на електроенергийни съоръжения (**Electricity UMM**);
- Други съобщения, които не попадат в обхвата на съобщенията, свързани с неразполагаемост, прекъсване или друга неналичност на електроенергийни съоръжения (**Other UMM**), като например: докладване на корпоративни или пазарни развития, пускане в експлоатация на нова електроцентрала и т.н.

2.1. Създаване на ново съобщение, свързано с неразполагаемост, прекъсване или друга неналичност на електроенергийни съоръжения (Electricity UMM)

Добавянето на ново UMM съобщение, свързано с електроенергийни съоръжения, става от секцията „Табло“ чрез натискане на лилавия бутон „+ Create Electricity UMM“.

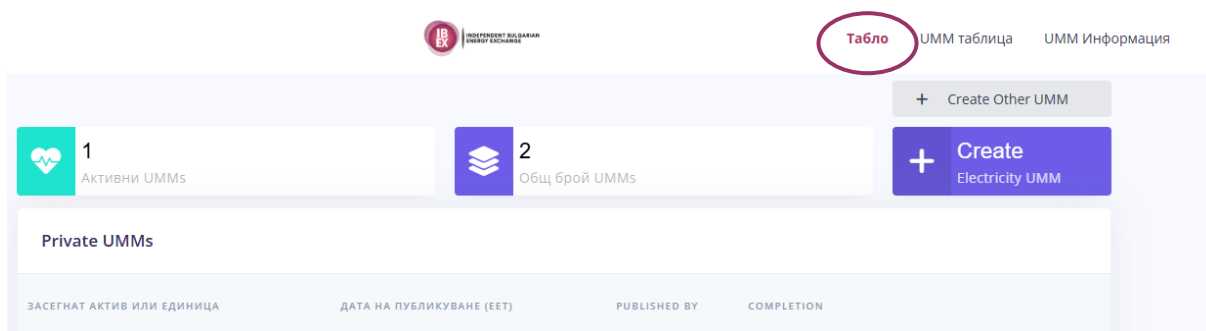

Визуализира се екран с полета за въвеждане и преглед на информация. Те съдържат потребителски контроли, характерни за интернет страници: падащи менюта, области за въвеждане на текст, командни бутони, падащи списъци за избор и календари. Над всяко поле е поставен етикет, който определя неговото смислово съдържание.

Забележка: Само за_потребители, публикуващи за повече от един пазарен участник, след натискане на бутон „+ Create Electricity UMM“ се визуализира следното меню (в някои случаи за да се премине към основния екран за въвеждане, е необходимо изборът да бъде направен повторно).

Табло UMM таблица UMM Информация
To exit full screen, press **F11**

ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
A00047350.BG

ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ АД
A0004686V.BG

КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
A00095060.BG

ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
A0009916R.BG

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
A00033664.BG

Create Message

За въвеждане на стойност в полето е необходимо то да бъде активирано. Индикатор за активност на текстовото поле е наличието на мигащ маркер – “|”:

Всички полета, отбелязани със знак *, са задължителни за попълване.



Табло UMM таблица UMM Информация



Add UMM

Засегнат актив или единица*

Неразполагаем капацитет в MW*

Разполагаем капацитет в MW

Инсталиран капацитет в MW

Start Date..

End Date..

Duration:

Status*

Type of outage*

Type of event*

Fuel type

Reason for unavailability (BG)*

Reason for unavailability (EN)*

Remarks (BG)

Remarks (EN)

Enter Captcha:



Can't read the image? [click here](#) to refresh

Дата на публикуване: 12.08.2026 09:26:04 EET

В полето „Засегнат актив или единица*“ от падащото меню се избира засегнатата единица (напр. енергоблок). EIC кодът на засегнатата единица, както и стойността на неговата инсталирана мощност, се попълват автоматично. Наименованието на пазарния участник заедно със

съответстващия му ACER код ще се изобрази автоматично след приключването на регистрацията на съобщението при визуализацията в общия UMM списък.

В полето **„Неразполагаем капацитет*“** се записва колко MW е спряната мощност, след което полето **„Разполагаем капацитет“** се калкулира автоматично въз основа на предварително въведения инсталиран капацитет.

Поле **„Старт на събитието (EET)*“** и поле **„Край на събитието (EET)*“**, в тях от падащия календар се избира дата, час и минути за начало и край на събитието.

За край на събитието, дори и да не се знае кога ще приключи то (напр. при авария), е необходимо да се изберат дата и час (условно). На по-късен етап, когато има яснота за точния час на приключване (на ремонта), показанията могат да бъдат актуализирани чрез редактиране на съобщението. Препоръчително е в двата случая да се описва ситуацията в полето **„Забележки“**.

Важно: Съгласно Регламента може да се регистрира събитие до 60 мин. от неговото възникване. По-ранен старт на събитието от 60 мин. преди момента на регистрацията не може да се избира, поставено е техническо ограничение.

Времето, което се използва в полета **„Старт на събитието (EET)*“** и **„Край на събитието (EET)*“**, е Източно-европейско часово време (EET) - това съответства с локалното време в България.

Продължителността на събитието се калкулира автоматично според въведения период.

Поле **„Статус на съобщението*“**: При първоначалната регистрацията е възможен само статус „Активно“. След изтичане на избрания период на неразполагаемост, статусът на съобщението автоматично се променя на „Приключено“. При редакция на съобщението може да се избира и статус „Отменено“.

Поле **„Тип на недостъпността*“**: Полето показва дали неразполагаемостта (на произвеждащи или потребяващи единици на електроенергия) е планирана или непланирана.

Допустими са опциите **„Планирано“** и **„Непланирано“**:

1. „Планирано“ означава планирана промяна в капацитета (например: спиране заради поддръжка, планов годишен ремонт, сезонно затваряне и т.н.);
2. „Непланирано“ означава непланирана промяна в капацитета (например: прекъсване, принудително спиране и ограничение, авария). Планираните събития са умишлени и задвижвани от човешкото решение, докато

непланираните събития не са умишлени и обикновено не се ръководят от човешкото решение, а от техническа невъзможност.

Поле **„Тип на събитието*“**: Полето подробно описва предмета на неразполагаемостта:

1. "Неразполагаемост на електропроизводствена единица" се използва, за да се отчете липсата на генериращи и производствени единици;
2. "Прекъсване по електропреносната система" се отнася до липсата на инфраструктура за пренос по електропреносната мрежа;
3. "Неразполагаемост на потребяваща единица" се отнася до липсата на единица(и) за потребление на електроенергия;
4. "Друга неналичност" обхваща други видове неналичност, като неразполагаемостта на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и др.

Поле **„Тип гориво*“**: Полето дава допълнителна информация за източника на енергия, използван от съответната производствена единица или производствено съоръжение. Това поле е задължително само, ако в полето "Тип на събитието" е избрано "Неразполагаемост на електропроизводствена единица". За други видове недостъпност това поле не е задължително.

В поле **„Причина на неразполагаемостта (BG)*“** и поле **„Причина на неразполагаемостта (EN)*“** се описва на български език (в ляво) и на английски език (в дясно) причината на събитието. Двете полета от ляво и от дясно са задължителни за попълване на двата езика.

Поле **„Забележки (BG)“** и поле **„Забележки (EN)“**: Полетата не са задължителни, но дават възможност за по-подробно описание на събитието.

Поле **„Дата и час на публикуване“** се визуализират автоматично.

Времето, което се визуализира в поле „Дата на публикуване“ е Източно-европейско часово време (EET).


Регистрацията се потвърждава и приключва с натискане на бутона **Submit**.

Ако при въвеждането има някакви грешни показания или пропуски, се появява съобщение за Грешка с насоки. След като се коригират, трябва отново да се натисне бутона **Submit**.

2.2. Редактиране на публикувано съобщение, свързано с неразполагаемост, прекъсване или друга неналичност на електроенергийни съоръжения (Electricity UMM)

Списъкът на вече регистрираните от потребителя важни за пазара съобщения (UMM) се вижда в секцията „**Табло**“.

Регистрираното от потребителя съобщение може да бъде редактирано чрез натискане на бутона със знак молив , намиращ се най-вдясно на избраното съобщение.

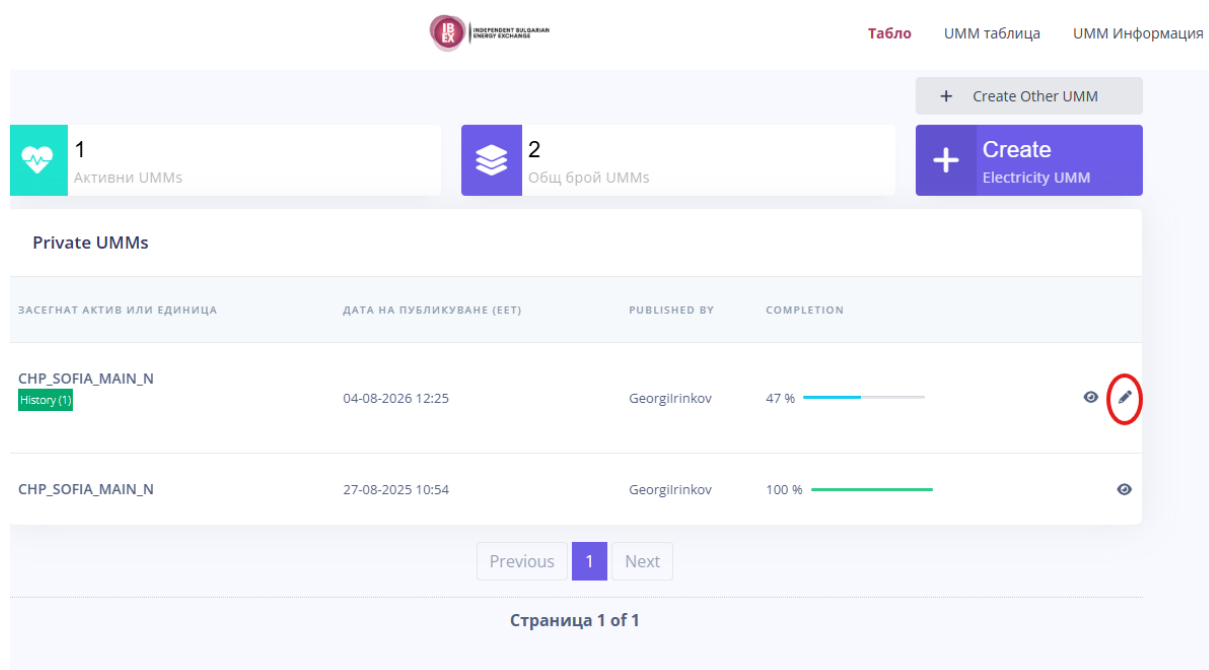

The screenshot shows the IBEX 'Табло' (Dashboard) section. At the top, there are navigation links: 'Табло', 'UMM таблица', and 'UMM Информация'. Below these, there are two main sections: '1 Активни UMMs' and '2 Общ брой UMMs'. A 'Create Electricity UMM' button is also visible. The main content area is titled 'Private UMMs' and contains a table with the following columns: 'ЗАСЕГНАТ АКТИВ ИЛИ ЕДИНИЦА', 'ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ (ЕЕТ)', 'PUBLISHED BY', and 'COMPLETION'. The table lists two entries for 'CHP_SOFIA_MAIN_N'. The first entry has a completion of 47% and a red circle around the edit icon (pencil). The second entry has a completion of 100%. At the bottom, there are navigation buttons: 'Previous', '1', and 'Next'. The page number 'Страница 1 of 1' is displayed at the bottom.

В дясно от избраното за редакция съобщение са визуализират текущите параметри на съобщението.

Възможни са корекции на следните полета:

- ✓ „Статус на събитието“,
- ✓ „Тип недостъпност“,
- ✓ „Тип събитие“,
- ✓ „Край на събитието (ЕЕТ)“,
- ✓ „Причина за неразполагаемост (BG)/(EN)“,
- ✓ „Забележки (BG)/(EN)“.



Статус на събитието	
Активно	
Тип недостъпност	
Планирано	
Тип на събитието	
Неразполагаемост на електропроизводствена единица	
Старт на събитието (EET)	Край на събитието (EET)
25-07-2024 00:01	26-07-2024 00:00
Неразполагаем капацитет в MW	
343.000	
Разполагаем капацитет в MW	Инсталиран капацитет в MW
0	343.000
Причина за неразполагаемостта (BG)	
Тест на ТГ-2	
Причина за неразполагаемостта (EN)	
Test of TG-2	
Забележки (BG)	
Забележки (EN)	
Тип гориво	
Изкопаеми кафяви/лигнитни въглища	
Засегнат актив или единица	ЕИС код на единицата
TPP_AES_GALABOVO_G2	32W0011001000943
Пазарен участник	ACER код на пазарния участник
ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД	A0009916R.BG
Submit	

След редакция на данните в дадено поле, етикетът над него се оцветява в червено. Това не е сигнал за грешно попълнени данни, а за това че в полето са нанесени корекции.

Продължителността на събитието може да бъде удължена или намалена, само ако съобщението все още е активно или е приключило преди времето за край на събитието, публикувано в първото съобщение. Ако периодът на регистрираната неразполагаемост е отминал и статусът на съобщението вече

автоматично се е променил на **„Приключено“**, не е възможна редакция на това съобщение. Необходимо е да се регистрира ново съобщение.

Важно:


- За поле **„Край на събитието (EET)“** времето отново е ограничено до 60 мин. назад от настъпване на промяната (респективно времето, което може да се въвежда, е не по-рано от 60 мин от момента на редакцията);
- Поле **„Старт на събитието (EET)“** – не подлежи на редакция;
- Поле **„Неразполагаем капацитет в MW“** – не подлежи на редакция; При фактическа промяна на разполагаемостта през периода на събитието е необходимо съобщението да се редактира с „Край на събитието (EET)“ момента на изменението, след което да се публикува изцяло ново съобщение с начало „Край на събитието (EET)“ (препоръчително е поне +1 секунда или +1 минута).

След въвеждането на промените, същите се потвърждават чрез натискане на бутона **Submit**.


След редакция на съобщение, в секция „Табло“ остава видима само последната версия на съобщението. В същото време на платформата статусът на всички предишни версии автоматично се променя на „Отменено“.

2.3. Създаване на друг тип съобщение (Other UMM)

Съобщения, които **не попадат** в обхвата на съобщенията, свързани с неразполагаемост, прекъсване или друга неналичност на електроенергийни съоръжения се добавят от секция **„Табло“**, бутон **„ + Create Other UMM“**.

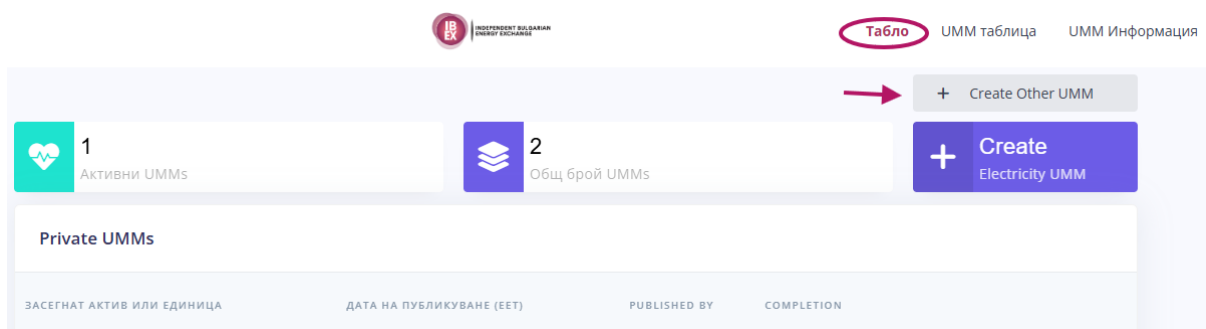

Визуализира се следният екран:

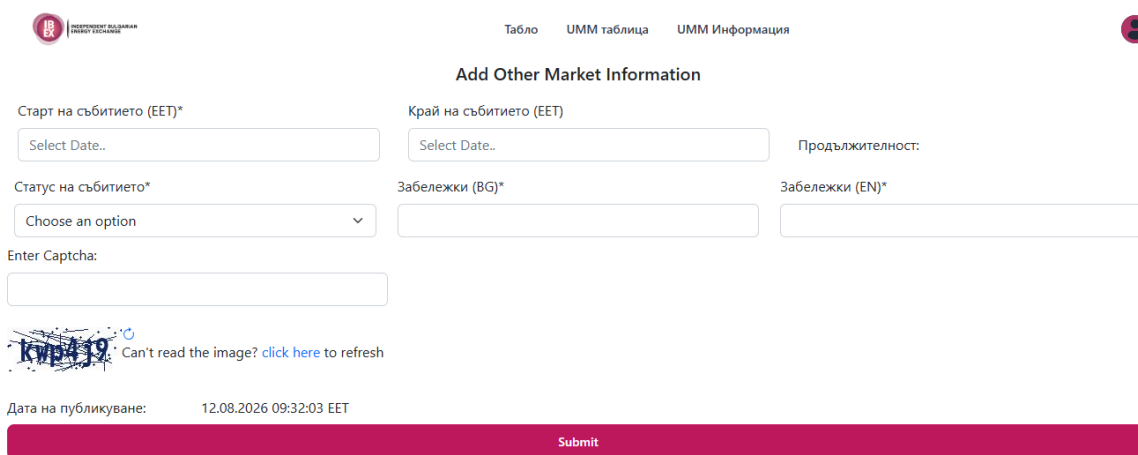


The screenshot shows the 'Add Other Market Information' form on the IBEX website. The form includes the following fields and options:

- Start of event (EET)*:** A date selection dropdown.
- End of event (EET):** A date selection dropdown.
- Duration:** A text input field.
- Status of event*:** A dropdown menu with 'Choose an option' selected.
- Remarks (BG)*:** A text input field.
- Remarks (EN)*:** A text input field.
- Enter Captcha:** A captcha image and a text input field.
- Submit:** A red button at the bottom.

At the top of the form, there are navigation links: 'Табло', 'УММ таблица', and 'УММ Информация'. A user profile icon is visible in the top right corner.

Забележка: Само за потребители, публикуващи за повече от един пазарен участник, след натискане на бутон „+ Create Electricity UMM“ се визуализира следното меню (в някои случаи за да се премине към основния екран за въвеждане, е необходимо изборът да бъде направен повторно).

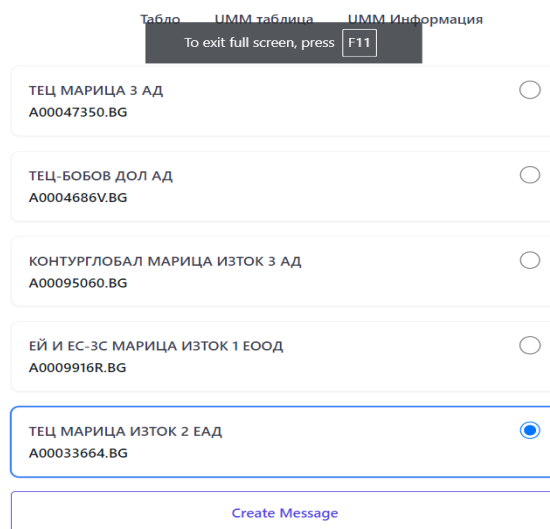

The screenshot shows the 'Create Electricity UMM' menu. It features a list of five options, each with a radio button and a text label:

- ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
A00047350.BG
- ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ АД
A0004686V.BG
- КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
A00095060.BG
- ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
A0009916R.BG
- ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
A00033664.BG

The last option, 'ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД', is selected, indicated by a blue dot in its radio button. Below the list is a 'Create Message' button.

Задължителни за попълване са всички полета без поле „Край на събитието“.



Поле **„Старт на събитието (EET)*“** и поле **„Край на събитието (EET)“**, в тях от падащия календар се избира дата, час и минути за начало и край на събитието. Предвид общия характер на този тип съобщения (обикновено касаят събития за по-дълъг период и непряко свързани с производствените единици), второто поле не е задължително за попълване.

Времето, което се използва в полета **„Старт на събитието (EET)*“** и **„Край на събитието (EET)“**, е Източно-европейско часово време (EET) - това съответства с локалното време в България.

Продължителността на събитието се калкулира автоматично според въведения период.

Поле **„Статус на съобщението*“**: При първоначалната регистрация е възможен само статус „Активно“. След изтичане на избрания период на неразполагаемост, статусът на съобщението автоматично се променя на **„Приключено“**. При редакция на съобщението може да се избира и статус **„Отменено“**.

В поле **„Забележки (BG)*“** и **„Забележки (EN)*“** се описва детайлна информация за събитието.

Поле **„Дата и час на публикуване“** се визуализира автоматично.

Времето, което се визуализира в поле **„Дата на публикуване“**, е Източно-европейско часово време (EET).

Регистрацията се потвърждава и приключва с натискане на бутона **Submit**.

Ако при въвеждането има някакви грешни показания или пропуски, се появява съобщение за Грешка с насоки. След като се коригират трябва отново да се натисне бутонът **Submit**.

2.4. Редактиране на публикувано друго съобщение (Other UMM)

Списъкът на вече регистрираните от потребителя важни за пазара съобщения (UMM) се вижда в секцията **„Табло“**.

Регистрираното от потребителя друг тип съобщение е със статус **„Other“** в полето **„Засегнат актив или единица“**. То може да бъде редактирано чрез натискане на бутона със знак молив , намиращ се най-вдясно на избраното съобщение.

Private UMMs

НАСРЕГНАТ АКТИВ ИЛИ ЕДИНИЦА	ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ (EET)	PUBLISHED BY	COMPLETION	
Other	13-07-2023 16:10	achirenska	91 %	 
CHP_BRIKEL_1 History (3)	13-07-2023 15:22	achirenska	0 %	 
HPP_CEN_HYDROEL History (2)	13-07-2023 14:29	achirenska	0 %	 
HPP_SESTRIMO	07-03-2023 16:21	umm_nek	50 %	 
PSHPP_BELMEKEN_2	27-02-2023 10:55	umm_nek	45 %	 
PSHPP_BELMEKEN_GEN5 History (1)	13-07-2023 14:28	umm_nek	44 %	 
PSHPP_CHAIRA_GEN	29-12-2022 19:13	umm_nek	53 %	 

Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 72 73 Next Last>

В дясно от избраното съобщение са визуализират текущите параметри на съобщението.

✕

ID на съобщението
575

🔒

Статус на събитието

Активно

Старт на събитието (EET)
13-07-2023 17:00

Край на събитието (EET)
14-07-2023 12:00

Забележки (BG)

NYZ

Забележки (EN)

NYZ

Пазарен участник
Ей и Ес Гео Енерджи ООД

ACER код на пазарния участник
A0009917P.BG

Version No.
2

Submit

Възможни са редакции на следните полета:

- ✓ „Статус на събитието“,
- ✓ „Старт на събитието (EET)“,
- ✓ „Край на събитието (EET)“,
- ✓ „Забележки (BG)/(EN)“.

След редакция на данните в дадено поле, етикетът над него се оцветява в червено. Това не е сигнал за грешно попълнени данни, а за това че в полето са нанесени корекции.

Продължителността на събитието може да бъде удължена или намалена, само ако съобщението все още е активно или е приключило преди времето за край на събитието, публикувано в първото съобщение. Ако периодът на регистрираната неразполагаемост е отминал и статусът на съобщението вече автоматично се е променил на **„Приключено“**, не е възможна редакция на това съобщение. Необходимо е да се регистрира ново съобщение.


След въвеждането на промените, същите се потвърждават чрез натискане на бутона **Submit**.

След редакция на съобщение, в секция **„Табло“** остава видима само последната версия на съобщението.

В тази секция се предоставя възможност за търсене на съобщение по определени критерии:


- ✓ **"ID на събитието"** – въвежда се ръчно целият номер или част от него,
- ✓ **"Статус на събитието"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Тип недостъпност"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Тип събитието"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Пазарен участник"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Засегнат актив или единица"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Дата на публикуване"** – избира се дата или период от падащия календар,
- ✓ **"Старт на събитието"** – избира се дата от падащия календар,
- ✓ **"Край на събитието"** – избира се дата от падащия календар.

За да може да се визуализират в дадено поле маркираните дата или период от падащия календар, трябва да се натисне бутонът **„Apply“**, намиращ се в десния ъгъл на календара.

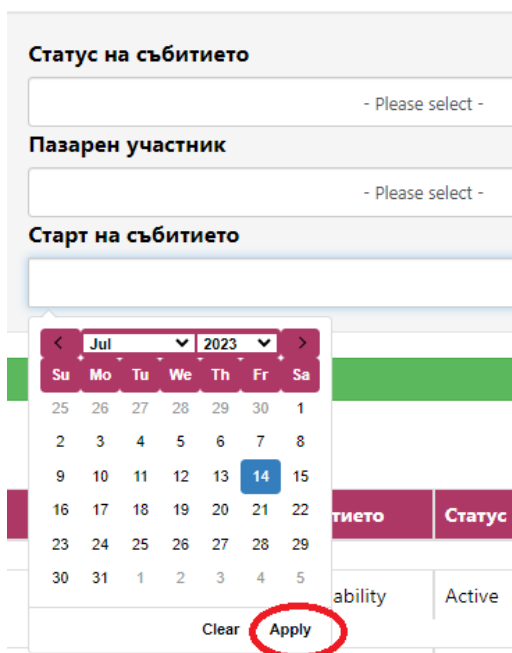

След като попълните данните в полетата, по които искате да търсите дадено съобщение, е нужно да се натисне зеленият бутон **„Filter“**.

Визуализираните съобщения в **„УММ таблица“**, могат да бъдат свалени в CSV или Excel формат или директно принтирани. Това става от бутоните




, намиращи се в ляво над таблицата със съобщения.

Преглед на предходните версии на дадено съобщение е възможен отново в секция „**УММ таблица**“. Там намирате съобщението по зададени от вас критерии. Първоначалната версия на съобщението е с номер в поле „**ID на съобщението**“, завършващ на _001. Първата редакция на съобщението е с номер в поле „**ID на съобщението**“, завършващ на _002 и т.н., в зависимост от броя редакции (версии) на съобщението.

Пример:

Съобщение с ID 2452 може да бъде намерено като в поле „**ID на съобщението**“ се зададе номера на съобщението 2452 и се натисне бутонът **Filter**.

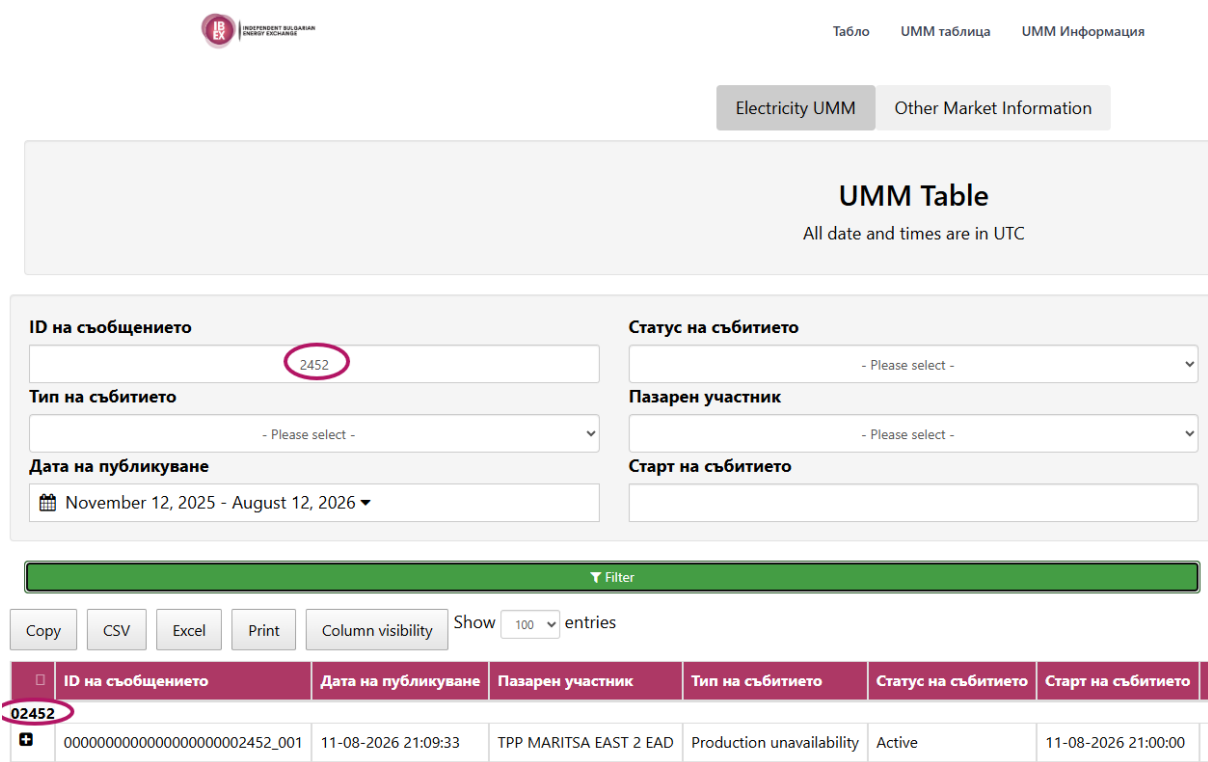

IBEX INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE

Табло UMM таблица UMM Информация

Electricity UMM Other Market Information

UMM Table

All date and times are in UTC

ID на съобщението

2452

Статус на събитието

- Please select -

Тип на събитието

- Please select -

Пазарен участник

- Please select -

Дата на публикуване

November 12, 2025 - August 12, 2026

Старт на събитието

Filter

Copy CSV Excel Print Column visibility Show 100 entries

ID на съобщението	Дата на публикуване	Пазарен участник	Тип на събитието	Статус на събитието	Старт на събитието
02452	11-08-2026 21:09:33	TPP MARITSA EAST 2 EAD	Production unavailability	Active	11-08-2026 21:00:00

Визуализират се всички версии на съобщението. Всяка от тях може да бъде детайлно прегледана като се щракне на знак плюс „+“, намиращ се в първата колона на таблицата под номера на съобщението.

ID на съобщението	Дата на публикуване	Пазарен участник	Тип на събитието	Статус на събитието	Стиарт на събитието	Краи на събитието	Разполагаем капацитет	Инсталиран капацитет	Измерваема единица	
02452 	00000000000000000000000002452_001	11-08-2026 21:09:33	TPP MARITSA EAST 2 EAD	Production unavailability	Active	11-08-2026 21:00:00	31-08-2026 20:59:00	78	177	MW
Message ID:00000000000000000000000002452_001 Event Status:Active Type of Event:Production unavailability Type of Unavailability:Planned Publication date/time (UTC):11-08-2026 21:09:33 Event Start (UTC):11-08-2026 21:00:00 Event Stop (UTC):31-08-2026 20:59:00 Unit of Measurement:MW Unavailable Capacity, MW:99 Available Capacity, MW:78 Installed Capacity:177 Reason for the unavailability:Ha 12.08.2026 в 00:01ч К-6 Изключено от паралел-резерв. Remarks:Ha 12.08.2026 в 00:01ч К-6 Изключено от паралел-резерв. Fuel Type:Fossil Brown coal/Lignite Bidding Zone:IOWCA-BULGARIA-R Affected Asset or Unit:TPP_M12_G3 Unit EIC Code:32W0Y11001000043K Market Participant:TPP MARITSA EAST 2 EAD Market Participant ACER Code:A00033664.BG										

За да се появи отново пълният списък на съобщенията, е необходимо да се натисне бутонът **Reset**.

3.2. Визуализация на Other UMM

При избиране на бутона за “**Other Market information**” се появява екран:

Енергетичен портал

Табло

UMM таблица

UMM Информация

Electricity UMM

Other Market Information

UMM Table

All date and times are in UTC

ID на съобщението

Статус на събитието

- Please select -

Пазарен участник

- Please select -

Дата на публикуване

November 12, 2025 - August 12, 2026

Старт на събитието

Край на събитието

Filter

Copy

CSV

Excel

Print

Column visibility

Show 100 entries

ID на съобщението	Дата на публикуване	Пазарен участник	Статус на събитието	Старт на събитието	Край на събитието
-------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------	-------------------


В тази секция се предоставя възможност за търсене на съобщение по следните критерии:

- ✓ **"ID на събитието"** – въвежда се ръчно целият номер или част от него,
- ✓ **"Статус на събитието"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Пазарен участник"** – избира се от падащото меню,
- ✓ **"Дата на публикуване"** – избира се дата или период от падащия календар,
- ✓ **"Старт на събитието"** – избира се дата от падащия календар,
- ✓ **"Край на събитието"** – избира се дата от падащия календар.

Търсенето в тази секция е аналогично на търсенето в секция „Electricity UMM“.

4. Промяна на паролата за вход в платформата / забравена парола

При забравена парола или желание да промените съществуващата такава, може да го направите на входа в платформата като изберете бутона **"Forgot your password?"**.

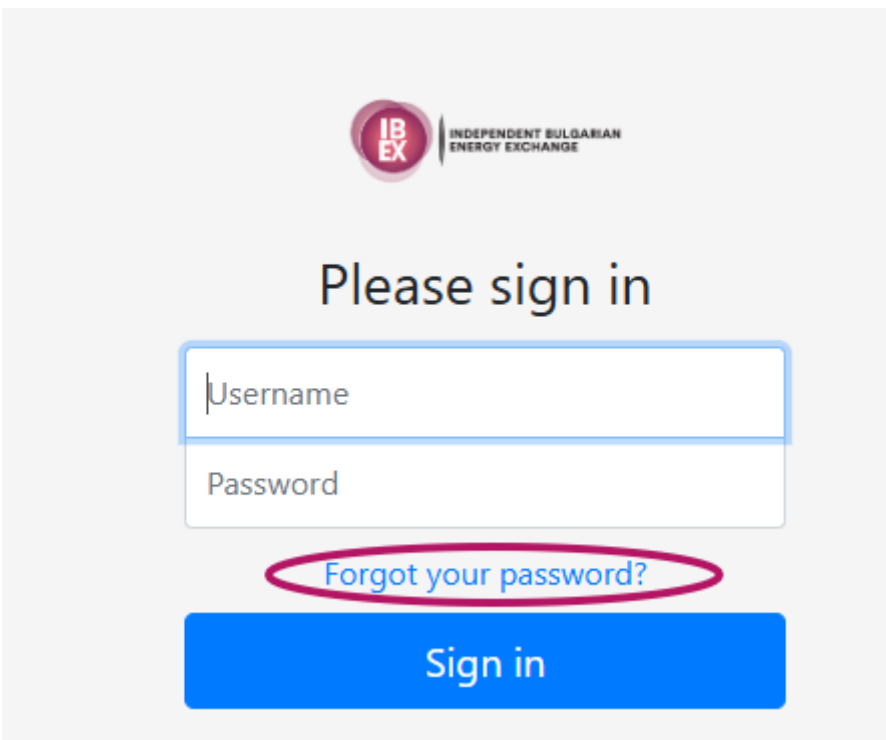

The image shows a login interface for the Independent Bulgarian Energy Exchange (IBEX). At the top is the IBEX logo. Below it, the text "Please sign in" is centered. There are two input fields: "Username" and "Password". Below the "Password" field is a link "Forgot your password?" which is circled in red. At the bottom is a blue button labeled "Sign in".

Ще се появи екран с празно поле **„Email or Username“**, в което ще трябва да попълните email-а (който сте подали при регистрацията си за достъп до платформата) за изпращане на новата парола. След това натиснете бутона **“Reset Password”** и проверете за новата парола в пощата си.



The image shows a 'Forgot Password' form on the IBEX website. At the top is the IBEX logo. Below it, the text 'Forgot Password' is centered. Underneath is the label 'Email or Username:' followed by a white rectangular input field with a blue border. Below the input field is a blue rectangular button with the text 'Reset Password' in white.

5. Допълнителна информация относно задълженията на пазарните участници за публикуване на вътрешна информация

1. Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1227&from=en>

2. Насоки на ACER за прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, 6-то издание. Тук ще откриете информация за това каква вътрешна информация са задължени да разкриват пазарните участници: https://www.dker.bg/uploads/2023/nasoki_ACER_6.pdf

3. Ръководство на ACER за докладване на вътрешна информация - страници 26-28 и 72-87

[https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/REMIT%20Reporting%20Guidance/Manual%20of%20Procedures%20\(MoP\)%20on%20Data%20Reporting/ACER_REMIT_MoP-on-data-reporting.pdf](https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/REMIT%20Reporting%20Guidance/Manual%20of%20Procedures%20(MoP)%20on%20Data%20Reporting/ACER_REMIT_MoP-on-data-reporting.pdf)

За допълнителна информация и въпроси, моля, изпратете запитване на следния имейл: umm@ibex.bg